

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDIALENOSTI PRÍ SÚBEHU VN KÁBLA DO 22 kV S PODZEMNÝMI VEDENIAMI V m. (VZDIALENOSŤ SA MERIA MEDZI VONKAJŠÍMI POVRCHMI KÁBLOV, POTRUBÍ, OCHRANNÝCH KONŠTRUKCIÍ, ..)

SILOVÉ KÁBLE				OZNAMOVACIE KÁBLE		PLYNOVODY		VODOVODNÉ POTRUBIE	TEPLOVOD	KÁBLOVÝ KANÁL	KANALI-ZÁCIA		
DO 1kV	DO 10kV	DO 35kV	DO 110kV	MIESTNE	DIAĽKOVÉ	DO 5kPa	DO 300kPa						
0,2	0,2	0,20	0,20	0,8 ¹⁾	0,3 ²⁾	0,8 ¹⁾	0,3 ²⁾	0,4	0,6	0,4	1,0	0,3	0,5

NAJMENŠIE DOVOLENÉ ZVISLÉ VZDIALENOSTI PRÍ KRÍŽOVANÍ VN KÁBLA DO 22 kV S PODZEMNÝMI VEDENIAMI V m. (VZDIALENOSŤ SA MERIA MEDZI VONKAJŠÍMI POVRCHMI KÁBLOV, POTRUBÍ, OCHRANNÝCH KONŠTRUKCIÍ, ..)

SILOVÉ KÁBLE				OZNAMOVACIE KÁBLE		PLYNOVODY		VODOVODNÉ POTRUBIE	TEPLOVOD	KÁBLOVÝ KANÁL	KANALI-ZÁCIA		
DO 1kV	DO 10kV	DO 35kV	DO 110kV	MIESTNE	DIAĽKOVÉ	DO 5kPa	DO 300kPa						
0,2	0,2	0,20	0,25 ⁶⁾	0,8 ¹⁾	0,12 ²⁾	0,8 ¹⁾	0,12 ²⁾	0,4 ⁴⁾	1,0 ⁵⁾	0,4 ¹⁾	0,2 ²⁾	0,5 ³⁾	0,5

- 1) NECHRÁNENÉ
- 2) V KÁBLOVOM KANÁLI ALEBO V CHRÁNIČKE.
- 3) PRÍ ULOŽENÍ V CHRÁNIČKE MOŽNO PRIMERANE ZNÍŽIŤ.
- 4) 0,1m AK JE KÁBEL V CHRÁNIČKE PRESAHUJÚCEJ PLYNOVOD O 1m NA KAŽDÚ STRANU.
- 5) 0,2m AK JE KÁBEL V CHRÁNIČKE PRESAHUJÚCEJ PLYNOVOD O 1m NA KAŽDÚ STRANU.
- 6) KÁBEL NIŽŠIEHO NAPÄTIA ULOŽENÝ V CHRÁNIČKE


PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC MUSÍ STAVEBNÍK POŽIADAŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV INŽINIERSKÝCH SIETI, O VYTÝČENIE A RIADNÉ VYZNAČENIE PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ V PREDMETNEJ LOKALITE.

SO-1 VEREJNÉ OSVETLENIE

LIGHTTECH

PROJEKTY - INŽINIERING - AUDITY - OSVETLENIE

LIGHTTECH, spol. s r.o.
 Prokopova č. 24, 851 01 Bratislava - SLOVAKIA
 tel: +421-2-6381 1070
 e-mail: lighttech@lighttech.sk
 http://www.lighttech.sk

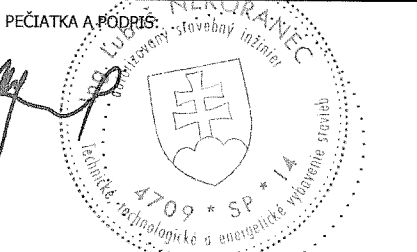

Osvedčenie č. 471/1/2006-EZ-P-EI-A,B

VYPRACOVAL: Bc. Zlatko Balaš Ing. Eduard Kačík	OVERIL: Ing. Ľuboš Nekoranec	T. KONTROLA: Ing. Ľuboš Nekoranec
HLAVNÝ PROJEKTANT: Ing. Ľuboš Nekoranec	ZODPOVEDNÝ PROJ: Ing. Ľuboš Nekoranec	DÁTUM: 07/2009
OBJEDNÁVATEL: OBCENÝ ÚRAD DOLNÝ HRIČOV		OKRES: ŽILINA
PROJEKT REKONŠTRUKCIE VEREJNÉHO OSVETLENIA OBCE DOLNÝ HRIČOV VEREJNÉ OSVETLENIE		
PRÍLOHA: POKLÁDKA VEDENÍ VO - PRIEČNE REZY		ČÍSLO ZÁKAZKY: 067-09
		STUPEŇ: PSP a RP
		FORMÁT: 3 A4
		MIERKA: -
		ARCHÍVNE ČÍSLO: 067-09
		ČÍSLO PRÍLOHY: C.2-01

Táto dokumentácia vrátane všetkých príloh (s výnimkou dát poskytnutých objednávateľom) je duševným vlastníctvom LIGHTTECH spol. s r.o. Objednávateľ tejto dokumentácie je oprávnený ju využiť k účelom vyplývajúcim z uzavretej zmluvy bez akéhokoľvek obmedzenia. Iné osoby (ako fyzické, tak právnické) nie sú bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa oprávnené túto dokumentáciu ani jej časti akokoľvek využívať, kopírovať (ani iným spôsobom rozmnožovať) alebo sprístupniť ďalším osobám.